

**Вольтамперметр ВАР- М01- 08**

ТУ 4221-001-31928807-2014

**EAC**


- ♦ **Питание от контролируемого напряжения**
- ♦ **Измерение напряжения - AC100...450 В**
- ♦ **Рабочий диапазон частот - от 45 до 65 Гц**
- ♦ **Бесконтактное измерение тока - 0...63 А**
- ♦ **Наличие режима индикации мощности нагрузки - 0.12...16.0 кВт**
- ♦ **Основная погрешность измерений напряжения, не хуже 1%±1 ед. младшего разряда**
- ♦ **Основная погрешность измерений тока, не хуже 2%±1 ед. младшего разряда**
- ♦ **Корпус шириной 2 модуля (35мм)**

**Назначение**

Цифровой промышленный вольтамперметр ВАР-М01-08 (далее вольтамперметр) предназначен для технологического контроля величины напряжения и тока в электрических цепях переменного тока, как в промышленных зонах, так и сферах ЖКХ, бытовом секторе, прочих объектах народного хозяйства. Может применяться в составе систем автоматизированного контроля и управления технологическими процессами в качестве основного или дополнительного индикатора на передвижных и стационарных объектах. Является средством контроля. Периодической поверке не подлежит.

**Конструкция**

Вольтамперметр выпускается в пластмассовом корпусе с передним присоединением. Крепление осуществляется на монтажную рейку-DIN шириной 35 мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003). Конструкция клемм обеспечивает зажим проводов сечением до 2.5мм<sup>2</sup>. На лицевой панели прибора расположены цифровые индикаторы отображающие величину напряжения и тока, кнопка. Индикаторы имеют высокую яркость свечения, обеспечивающую считывание информации при любой освещенности. Габаритные размеры приведены на рис. 2.

**Работа прибора**

Вольтамперметр не требует оперативного питания и подключается непосредственно в измеряемую цепь (клеммы А1 и А2). Ток измеряется бесконтактным способом, с помощью встроенного трансформатора тока. Проводник с измеряемым током пропускается сквозь отверстие в корпусе сверху вниз. Схема подключения изображена на рис. 1 и корпусе прибора.

Использование кнопки для просмотра дополнительной информации:

- 1-е нажатие - Umax с момента последнего сброса
  - 2-е нажатие - Umin с момента последнего сброса
  - 3-е нажатие - ΔU с момента последнего сброса
  - 4-е нажатие - количество отключений сетевого напряжения с момента последнего сброса
- Удержание кнопки в течении 5 секунд - сброс.

По двойному клику кнопкой - индикация потребляемой мощности.

По повторному двойному клику кнопкой - индикация напряжения и тока.

**ВНИМАНИЕ;** При отсутствии тока нагрузки возможны не нулевые показания тока (до 0.6 А) и мощности (до 0.1 Вт).

**Технические характеристики**

Параметр	Ед.изм.	ВАР-М01-08 AC100-450В
Измерительная цепь, она же питание		Клеммы А1-А2
Диапазон измеряемого напряжения	В	AC100..450
Частота измеряемого напряжения	Гц	45...70
Измерение тока		Встроенный трансформатор тока Диаметр отверстия для провода-10.5 мм
Диапазон измеряемого тока	А	0...63
Основная погрешность измерений напряжения, не хуже		1%±1 ед. младшего разряда
Основная погрешность измерений тока, не хуже		2%± 1 ед. младшего разряда
Потребляемая мощность, не более	Вт	1.5
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		уровень 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		уровень 3 (2кВ)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (не допускать образования конденсата)		УХЛ4
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Относительная влажность воздуха	%	до 80 при 25°С
Рабочее положение в пространстве		произвольное
Режим работы		непрерывный
Габаритные размеры	мм	35 x 88 x 63
Масса	кг	0.1
Средний срок службы, не менее	лет	8
Средняя наработка на отказ, не менее	ч	50000

**Схема подключения**

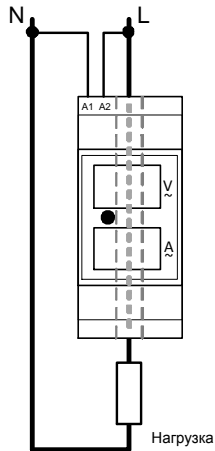


Рис. 1

**Габаритные размеры**

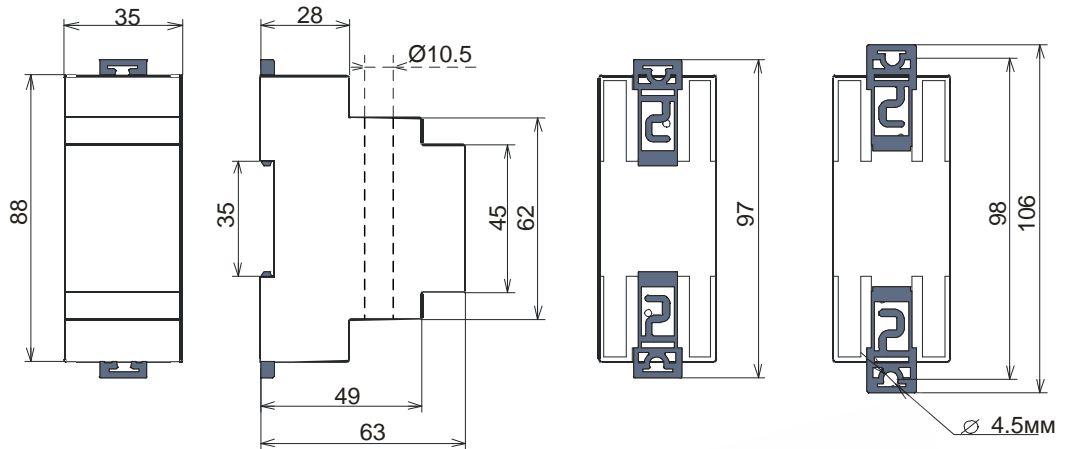


Рис. 2

**Комплект поставки**

1. Вольтамперметр - 1 шт.
2. Паспорт - 1 экз.
3. Коробка - 1 шт.

**Пример записи при заказе:**  
**Вольтамперметр ВАР-М01-08 АС100-450В УХЛ4**  
 Где: **ВАР-М01-08** - наименование изделия,  
**АС100-450В** - напряжение питания  
**УХЛ4** - климатическое исполнение

**Код для заказа (EAN-13)**

наименование	артикул
ВАР-М01-08 АС100-450В УХЛ4	4640016938711

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в названия, конструкцию и комплектацию, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

Не содержит драгоценные металлы

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок изделия 24 месяца с момента передачи его потребителю (продажи). Если дату передачи установить невозможно, срок исчисляется с даты изготовления. Дата изготовления нанесена на корпусе изделия.  
 Отметку о приёмке контролёр ОТК проставляет на корпусе изделия в виде наклейки с голограммой.  
 Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических повреждениях и нарушении целостности контрольной наклейки.

Дата продажи \_\_\_\_\_  
 (заполняется потребителем при оформлении претензии)